


दूरभाष : 05732-234739  
फैक्स : 05732-235199

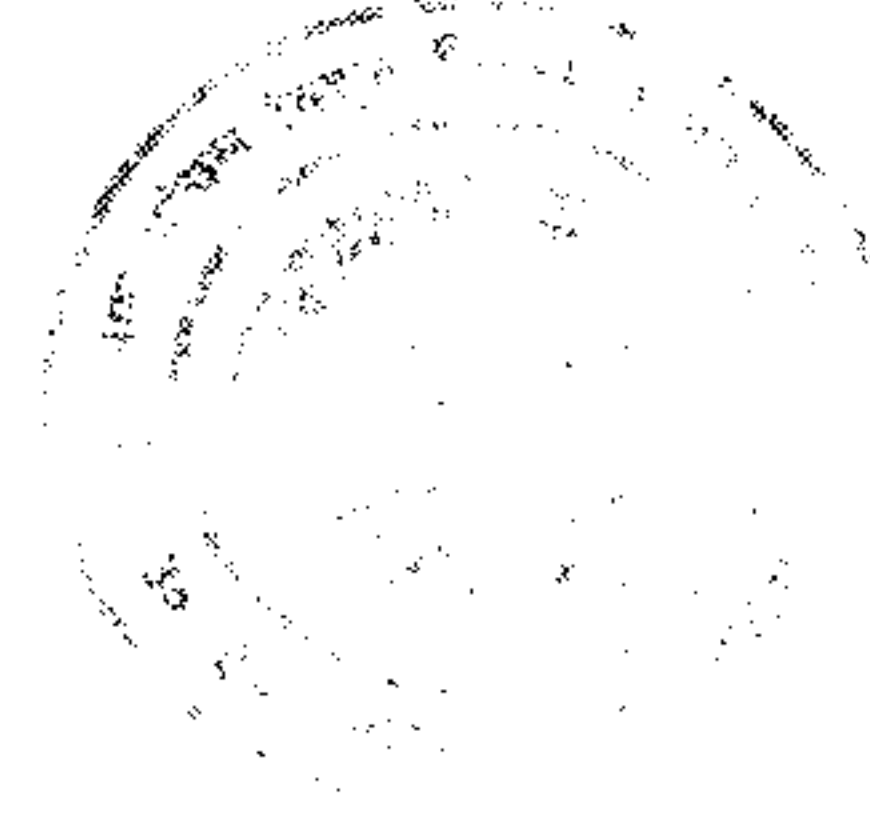

E-Mail :- se.ed@se.egpc.co.in

कार्यालय  
अधीक्षण अभियन्ता  
पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०,  
विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम,  
हाईडिल कार्गोनी बुलन्दशहर-203001


पत्रांक:- 2777/वि०वि०म०प्र०बु०/तक०/बुलन्दशहर

दिनांक 20.07.2017

विषय:- अतिरिक्त शक्ति बंधन के तहत दिनांक 19.07.2017 की दैनिक सूचना को  
तेरगाँव पर अपलोड करने के लिए।


जिला सूचना विज्ञान सेन्टर अधिकारी,  
बुलन्दशहर।

संख्या-669/प०वि०वि०म०प्र०बु०/तक०/बुलन्दशहर/29 दिनांक-17.06.17 के अनुपालन में  
अनुरोध करना कि दिनांक 19.07.2017 की दैनिक सूचना पर अपलोड कराने का कष्ट करें।  
संलग्न-यथोचित।

  
अधीक्षण अभियन्ता

**दिनांक 19.07.17 को जनपद बुलन्दशहर में क्षतिग्रस्त/क्षमतावृद्धि के सापेक्ष बदले गये परिवर्तकों की सूची (क्षमता) सहित)**

क्र. सं०	मण्डल का नाम	खण्ड का नाम	तहसील का नाम	11 के०वी० पोषक का नाम	बदले गये परिवर्तक के स्थल का नाम	परिवर्तक की क्षमता
1		वि०वि० खण्ड द्वितीय	-	-	-	-
2			खुर्जा	पहासू	फराना	63 केवीए
3	विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, बुलन्दशहर	वि०वि० खण्ड खुर्जा	खुर्जा	पंचवटी	एकेपी के सामने खुर्जा	400 केवीए
4			खुर्जा	पहासू	नगरिया टक्कर	100 केवीए
5		वि०वि० खण्ड डिवाई	डिवाई	धारकपुर	बसेड़ा	63 केवीए
6		वि०वि० खण्ड प्रथम बु०शहर	-	-	-	-
7	विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, बुलन्दशहर	वि०वि० खण्ड तृतीय बु०शहर	-	-	-	-
8		वि०वि० खण्ड रयाना	बुलन्दशहर	लड़ाना	विगलक	63 केवीए
9		वि०वि० खण्ड जहाँगीरबाद	-	-	-	-

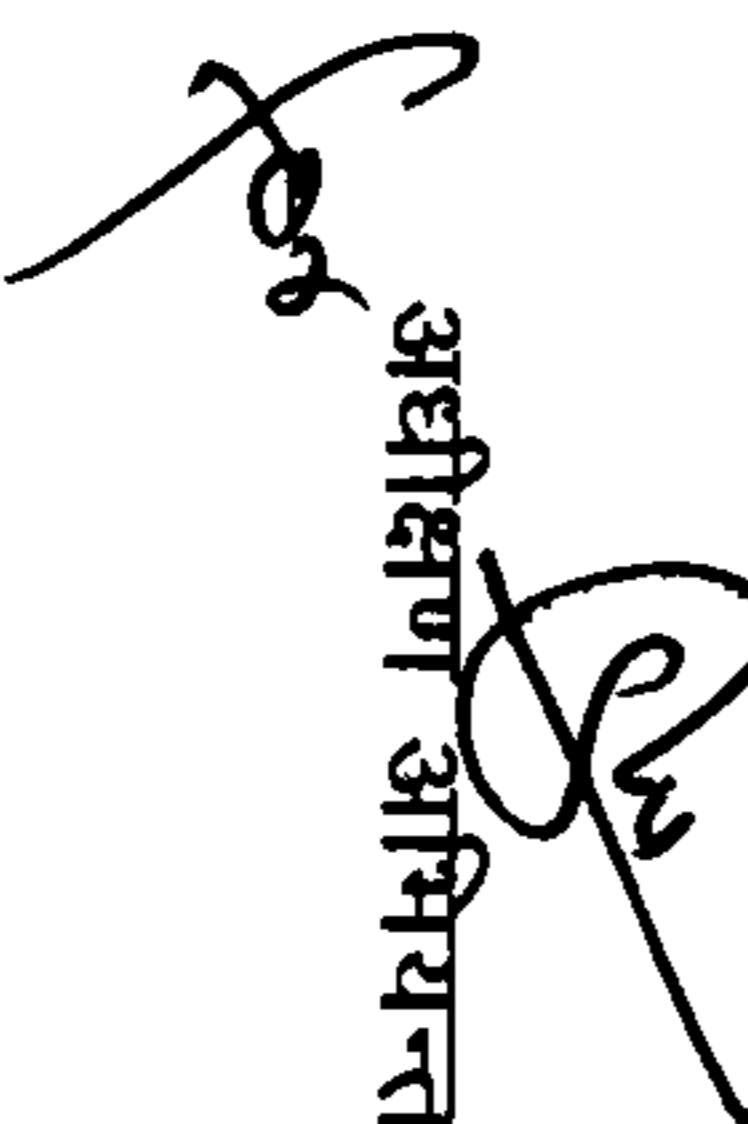  
**अधीक्षक अभियन्ता**