

दूरभाष : 05732-234739

फैक्स : 05732-235596

E-Mail :- se.edcb@gmail.com



कार्यालय  
अधीक्षण अभियन्ता  
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०,  
विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम,  
हाईडिल कालोनी बुलन्दशहर-203001

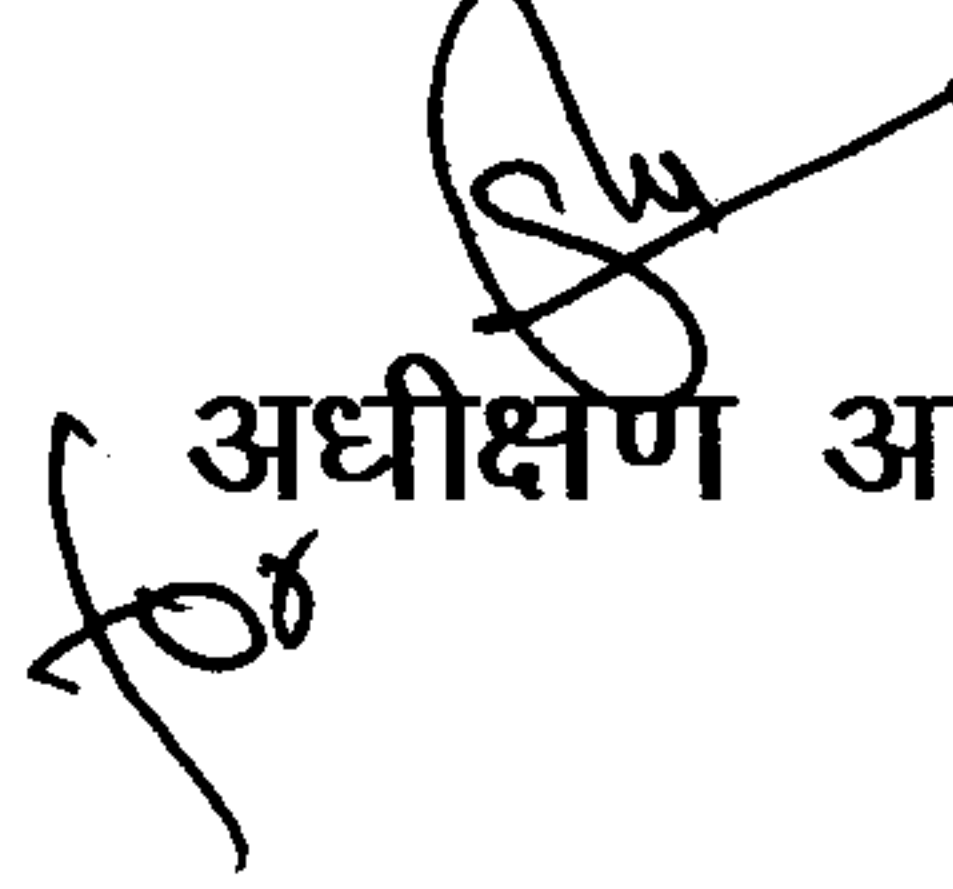
पत्रांक: २१०३/वि०वि०मं०प्र०बु०/तक०/वेबसाईट

दिनांक 31.07.2017

विषय:- क्षतिग्रस्त परिवर्तक बदलने से संबंधित दिनांक 28/29/30.07.2017 की दैनिक सूचना को वेबसाईट पर अपलोड कराने के संबंध में।

जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी,  
बुलन्दशहर।

कृपया प्रबन्ध निदेशक प०वि०वि०नि०लि० मेरठ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-669/प०वि०वि०नि०लि०/तक०/निर्दे०-2/29 दिनांक-17.06.17 के अनुपालन में अनुरोध करना है कि उपरोक्त सूचनाओं को वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।  
संलग्न-यथोपरि।

  
अधीक्षण अभियन्ता

दिनांक 28/29/30.07.17 को जनपद बुलन्दशहर में क्षतिग्रस्त/क्षमतावृद्धि के सापेक्ष बदले गये परिवर्तकों की सूची (क्षमता) सहित)

क्र सं०	जनपद का नाम	तहसील का नाम	11 के०वी० पोषक का नाम	बदले गये परिवर्तक के स्थल का नाम	परिवर्तक की क्षमता
1	बुलन्दशहर	सदर, बु०शहर	धरूरी	ग्राम दौलतगढ़(पी०टी०डब्ल्यू)महेन्द्र वाली डी०पी०	25 केवीए
2			नोंर्थ	ग्राम मालागढ़, जिला बु०शहर	100 केवीए
3			भार्डपुरा	ग्राम दौहली(पी०टी०डब्ल्यू) ओमवती वाली डी०पी०	63 केवीए
4			धरूरी	ग्राम मीरपुर ख्वाजपुर(पी०टी०डब्ल्यू०)	25 केवीए
5			बहलीमपुरा	ग्राम बहलीमपुरा	63 केवीए
6			भगवानपुर	भगवानपुर	25 केवीए
7			धरारी	खबरा	25 केवीए
8			पहासू	नगलिया टक्कर	25 केवीए
9			अरनिया	अगौरा	2X25 केवीए
11			मुसादपुर	मोहम्मदपुर खुर्द	25 केवीए
12			खुशालाबाद	खुशालाबाद	3X10 केवीए
13			बैलोन	औरंगाबाद कसेर	25 केवीए
14			डबका	सतवरा	63 केवीए
15			भौरा	भौखेड़ा	25 केवीए
16			गिनीरा शेख	चन्द्रपुरा	10 केवीए
17			-	-	-
18			-	-	-
19			-	-	-

अधीक्षण अभियन्ता